


Verlaufdiagramm des Controllers ICOM M 505 (Nur bei der Einstellung DSC, nicht bei ATIS bzw. INT)

DISTRESS
5 Sek. drücken

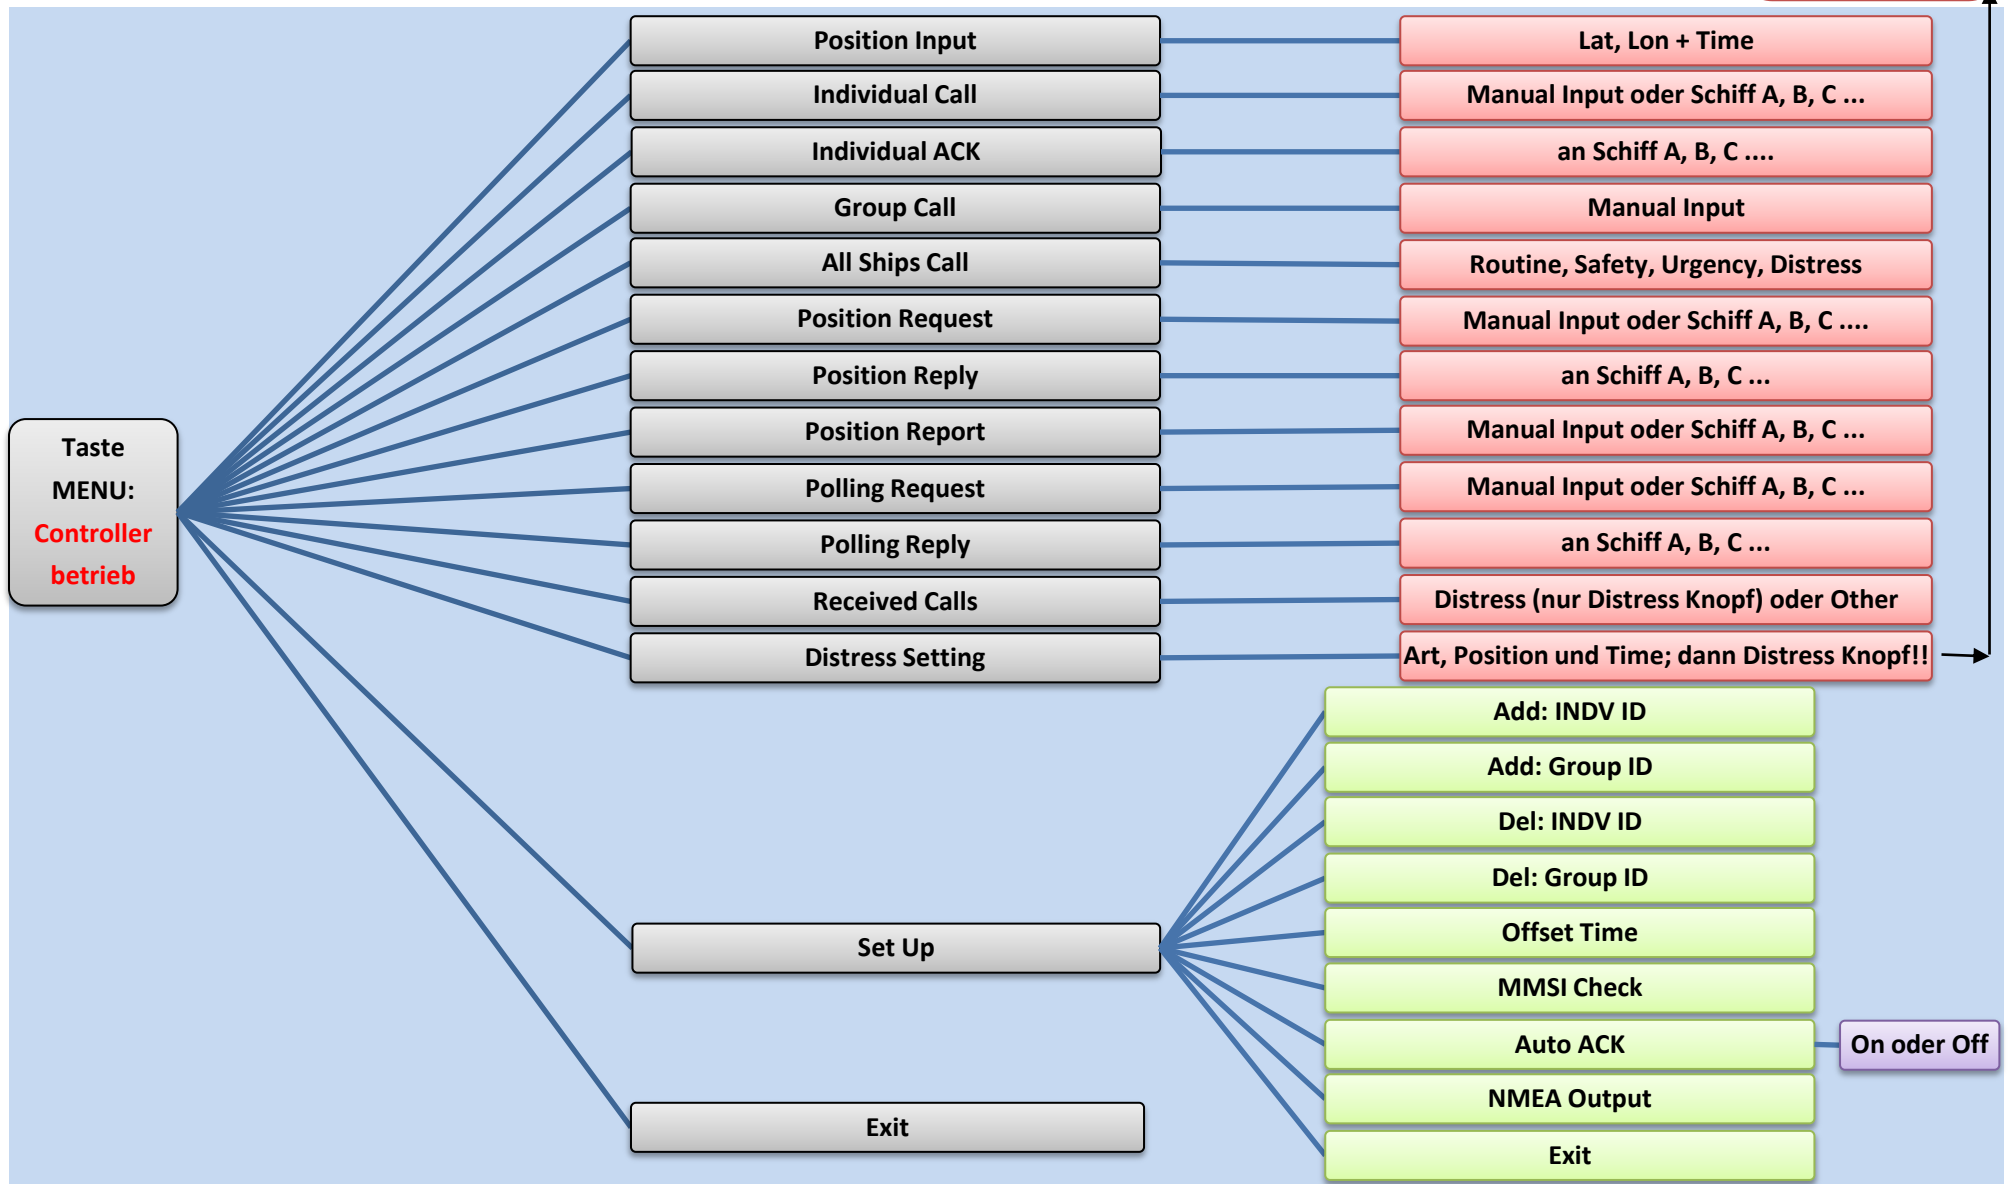

1. Nicht alle Menüpunkte tauchen immer auf, bestimmte nur nach Aufforderung durch ein anderes Funkgerät (Individual ACK, Position Reply und Polling Reply)!
2. Distress Fälle immer nur über MENU, Distress Setting, mit Eingabe der Zeit durch ENTER abschließen! 5 Sek. die Distress Taste halten und diese Meldung senden.
3. Bei Fehlalarmen die CLR-Taste drücken, das Gerät schickt sich selbst eine Bestätigung, bei anderen neueren steht Distress cancelled! Nicht das Gerät ausschalten!